

Предприятие: Филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

Подразделение РЭС "Ивановский"

Дата составления «05» июля 2013г.

# ПАСПОРТ № Волго-Вятский/Ивановская/962

кабельной линии СТЗ-1АЭ – СТЗ-2АЭ кВ 0,4

Диспетчерский №                      от                     

Инвентарный № 865180908 (ВВ/И-3 ЭСХ от 12.10.2011г.)

(указывается в соответствии бухгалтерским учетом)

## 1. Общие данные

Рабочее напряжение, кВ 0,4

Инвентарный № 865145659

(указывается в соответствии с передаточным актом к Приказу №1446 от 23.12.2009 г.)

Наименован. улицы, по которой проходит КЛ (начало-конец линии) \_\_\_\_\_ г. Иванова, п/о 14, д. 313, в/г № 8

## Кадастровые сведения

(учетный номер, дата постановки на учет, кадастровый паспорт на здание)

## Регистрация в реестре федерального имущества

(реестровый номер, дата присвоения)

Наименование потребителя \_\_\_\_\_ в/ч 62632-Г

Конструктивное напряжение кабеля, кВ	0,4
--------------------------------------	-----

Наименование КЛ	СТЗ-1АЭ – СТЗ-2АЭ
-----------------	-------------------

Марка, сечение КЛ	АСБ 3х70+1х35	длина, м	850
-------------------	---------------	----------	-----

Допустимая нагрузка	200А	Год прокладки	1973
---------------------	------	---------------	------

### Дополнительные данные


## Кабельные муфты

[illegible]

## 2. Данные профилактических испытаний

[illegible]

### 3. Эскиз кабельной трассы

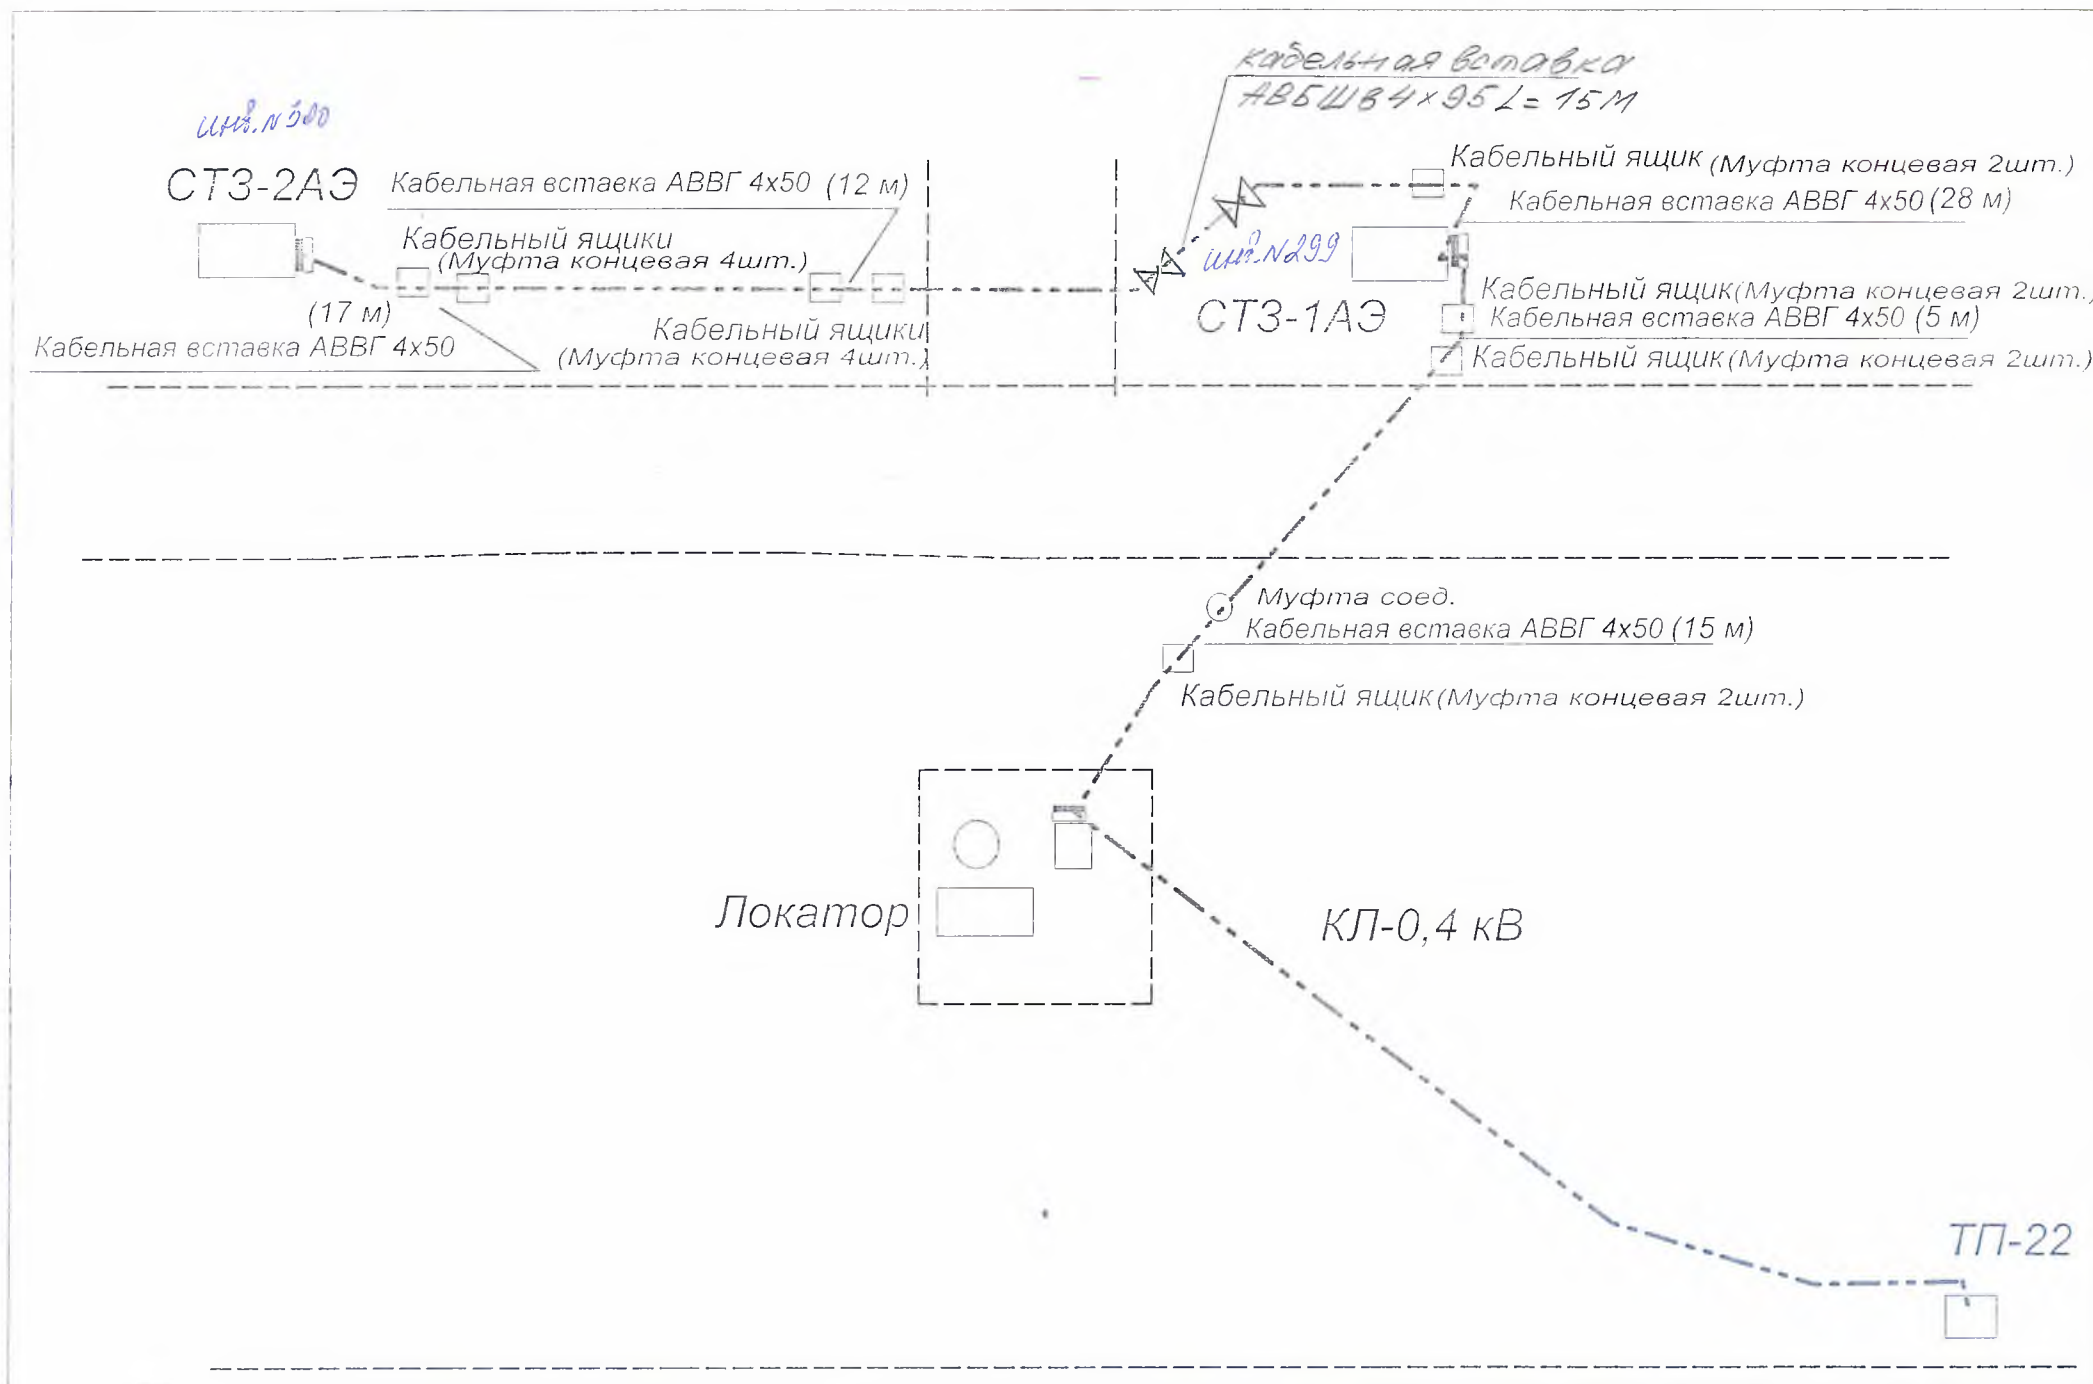

## 5. Сведения о ремонтах и реконструкциях КЛ

[illegible]

4. Сведения о земляных работах, производившихся на кабельных трассах или в охранной зоне

[illegible]

## Дополнительные данные

Паспорт составил: старший мастер РЭС "Ивановский"

Должность, подпись, ФИО

Шарков И.В.

Проверил: главный инженер РЭС "Ивановский"

Должность, подпись, ФИО

Чернецов А.А.

Ответственный за ведение: начальник ООД РЭСХ

Должность, подпись, ФИО

Чернецов М.А.

